


第4回東北地方太平洋沖地震を踏まえた河口堰・水門等技術検討委員会

馬淵大堰のゲート片吊りの原因分析

馬淵大堰におけるゲート操作等の仮説と検証結果

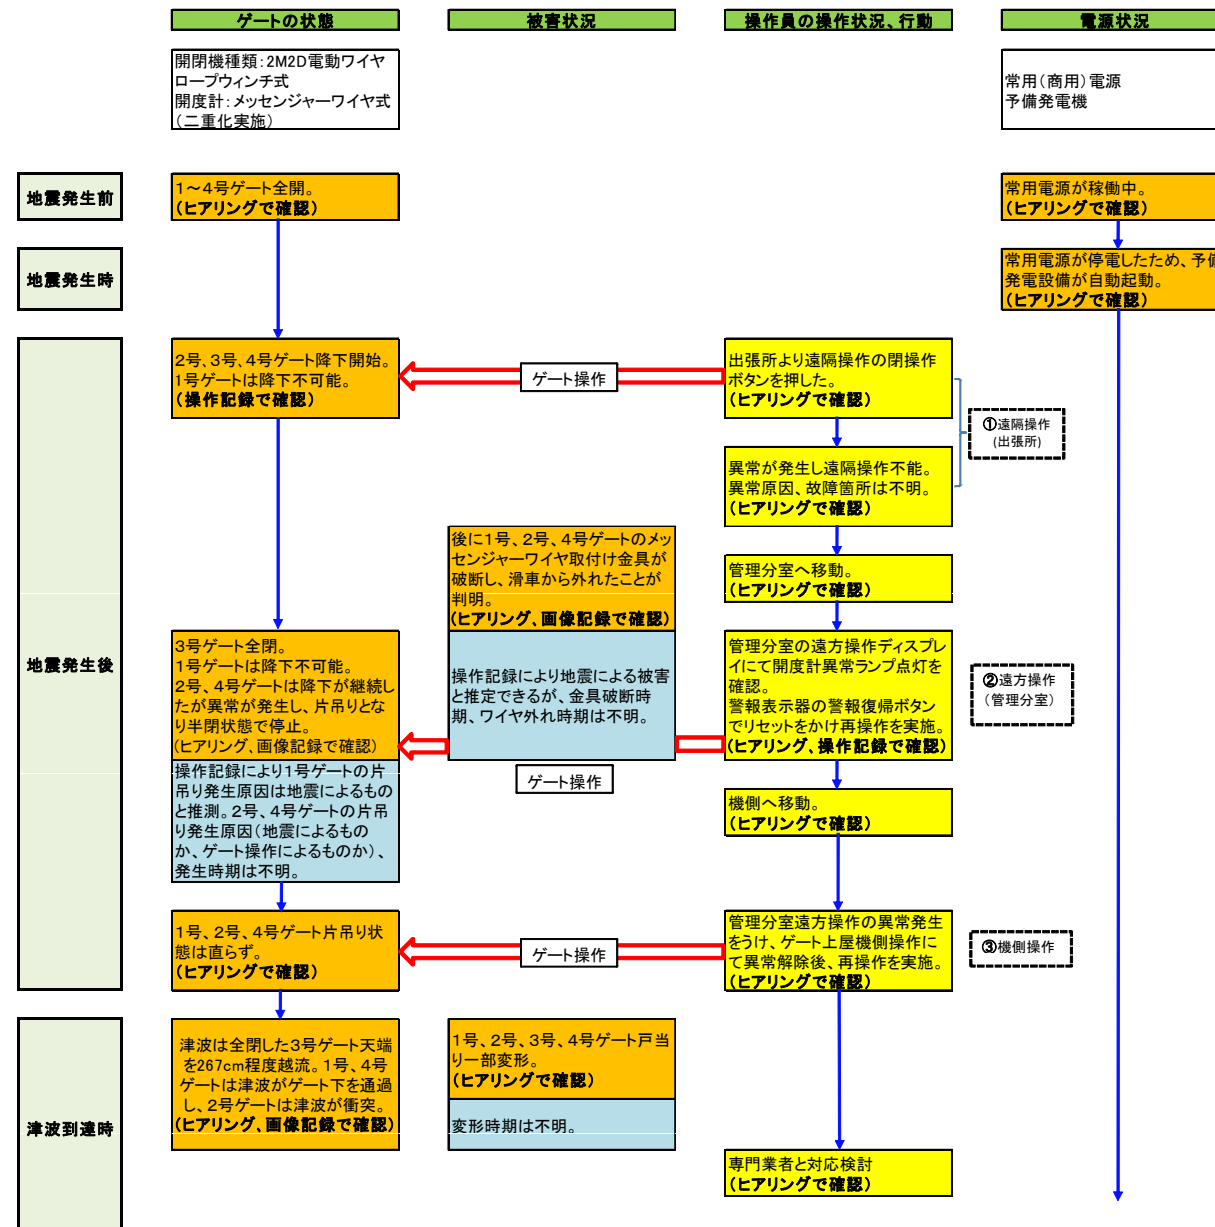

遠隔操作: 出張所における操作
遠方操作: 管理分室における操作
機側操作: 機側における操作

黄色: 確認した操作
オレンジ: 確認した状態
青: 確認できない事項